

[コース編集]						
コース	12	ABCDEFGE	合計時間	123	分 12	秒
6	乾燥	12分12秒	詳細	戻る		
7	冷風	12分12秒	詳細			
8	乾燥	12分12秒	詳細			
9	冷風	12分12秒	詳細	前項		
10	冷風	12分12秒	詳細			

16コースプログラム

[生産管理 日報]					
総生産回数					
1	ABCDEFGE	0	9	ABCDEFGE	0
2	ABCDEFGE	0	10	ABCDEFGE	0
3	ABCDEFGE	0	11	ABCDEFGE	0
4	ABCDEFGE	0	12	ABCDEFGE	0
5	ABCDEFGE	0	13	ABCDEFGE	0
6	ABCDEFGE	0	14	ABCDEFGE	0
7	ABCDEFGE	0	15	ABCDEFGE	0
8	ABCDEFGE	0	16	ABCDEFGE	0

日報・月報表示

[メンテナンスアラーム画面]					
メンテナンス内容	75-1時間	75-41分			
1 MA01:ブリーチの補充	設 8740 h	現 1234 h	解除		
2 MA02:エアフィルタ清掃	設 8740 h	現 1234 h	解除		
3 MA03:エアフィルタ清掃	設 0 h	現 0 h	解除		
4 MA04:エア圧力調整	設 720 h	現 1234 h	解除		

メンテナンス時期

お知らせ機能

[アラーム表示]	
発生アラーム	詳細
E09 前扉開異常	前扉が正常に閉まりませんでした。
E13 本体水不足	品物挟み込み・エアファンリング・左側センサーを確認してください。

異常履歴表示

ソフトリンス機能
内筒回転動作を開始します。

※扉を開けて乾燥した品物を取り出すか[キャンセル]スイッチを押すまで動作を繰り返します。

動作開始まで 10秒 **キャンセル**

ソフトリンス機能

乾燥機

ANT-3020

ANT-3030

タッチパネルになり更に使い易くなりました。



ASAHI


株式会社アサヒ製作所

乾燥機 : ANT-3020G/P/S/E ANT-3030G/P/S


型 式	ANT-3020G/P-TP	ANT-3020S-TP	ANT-3020E-TP	ANT-3030G/P-TP	ANT-3030S-TP
乾 燥 容 量	20kg (JIMS20kg)			30kg (JIMS30kg)	
内 胴 寸 法	Φ 930 × 750mm			Φ 1060 × 850mm	
モーター	駆 動	0.4kW		0.75kW	
	ファン	0.2kW		0.75kW	
電源ブレーカ	15A		50A	15A	
ガス	接続径	15A	20A
	消費量 都市ガス	1.82m ³ /h (1961Pa)	2.7m ³ /h (1961Pa)
	消費量 プロパン	1.67kg/h (2746Pa)	2.9kg/h (2746Pa)
蒸気	接続径 蒸気 入	25A 0.6~1MPa	25A 0.6~1MPa
	接続径 蒸気 出	20A	20A
	消費量	45kg/回	60kg/回
電気	電気ヒータ	15kW
排気ダクト	Φ 200			Φ 250	
風 量	19m ³ /min (50Hz) 22m ³ /min (60Hz)			30m ³ /min (50Hz) 40m ³ /min (60Hz)	
静 圧	25mmAq (50Hz) 35mmAq (60Hz)			30mmAq (50Hz) 40mmAq (60Hz)	
制 御 方 式	PLC+タッチパネル			PLC+タッチパネル	
機 械 寸 法	幅975×奥1160×高1820mm	幅975×奥1168×高1765mm	幅975×奥1168×高1765mm	幅1119×奥1270×高2010mm	幅1119×奥1270×高1950mm
機 械 重 量	約310kg			約420kg	

■ANT-3030G


正面図

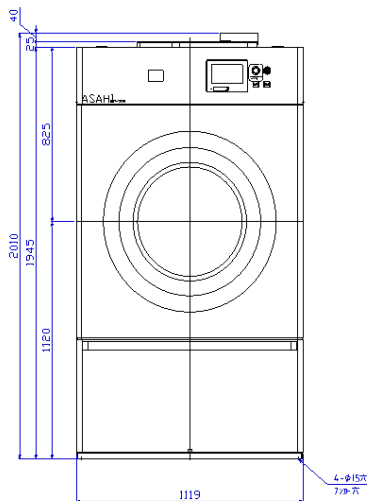


側面図

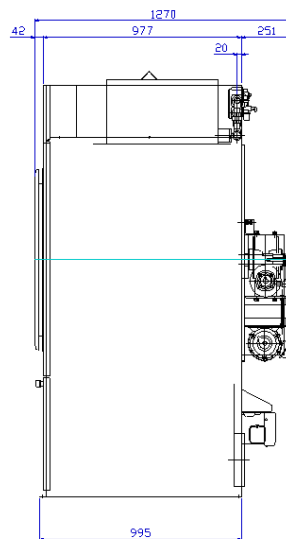

背面図

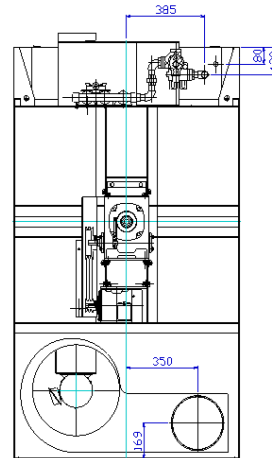

上面図

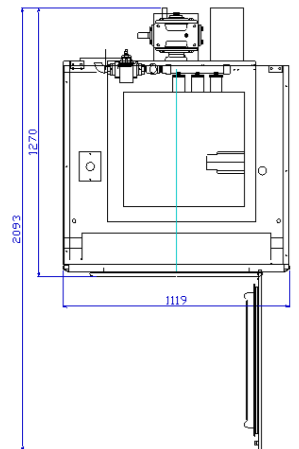

ASAHI 株式会社アサヒ製作所

本社

〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル4F
TEL:03-5299-4616 FAX:03-5299-4615

湘南事業所

〒259-0142 神奈川県足柄上郡中井町久所 300番地
TEL 0465-80-1692 FAX 0465-80-1694

営業所
サービス拠点

北海道 仙台 関越 北関東 南関東
名古屋 大阪 広島 九州